

TEST CARICO PEDESTAL TECHNORIUNITE

A



B



C



D



E



■ INDICE


- 1. Dati e documentazione**
- 2. Utilizzo**
- 3. Disegni - Prove di carico**
- 4. Test di Carico**




2. UTILIZZO


Impiego in aree esterne, terrazze, pavimentazioni condivise.

3. DISEGNI - PROVE DI CARICO

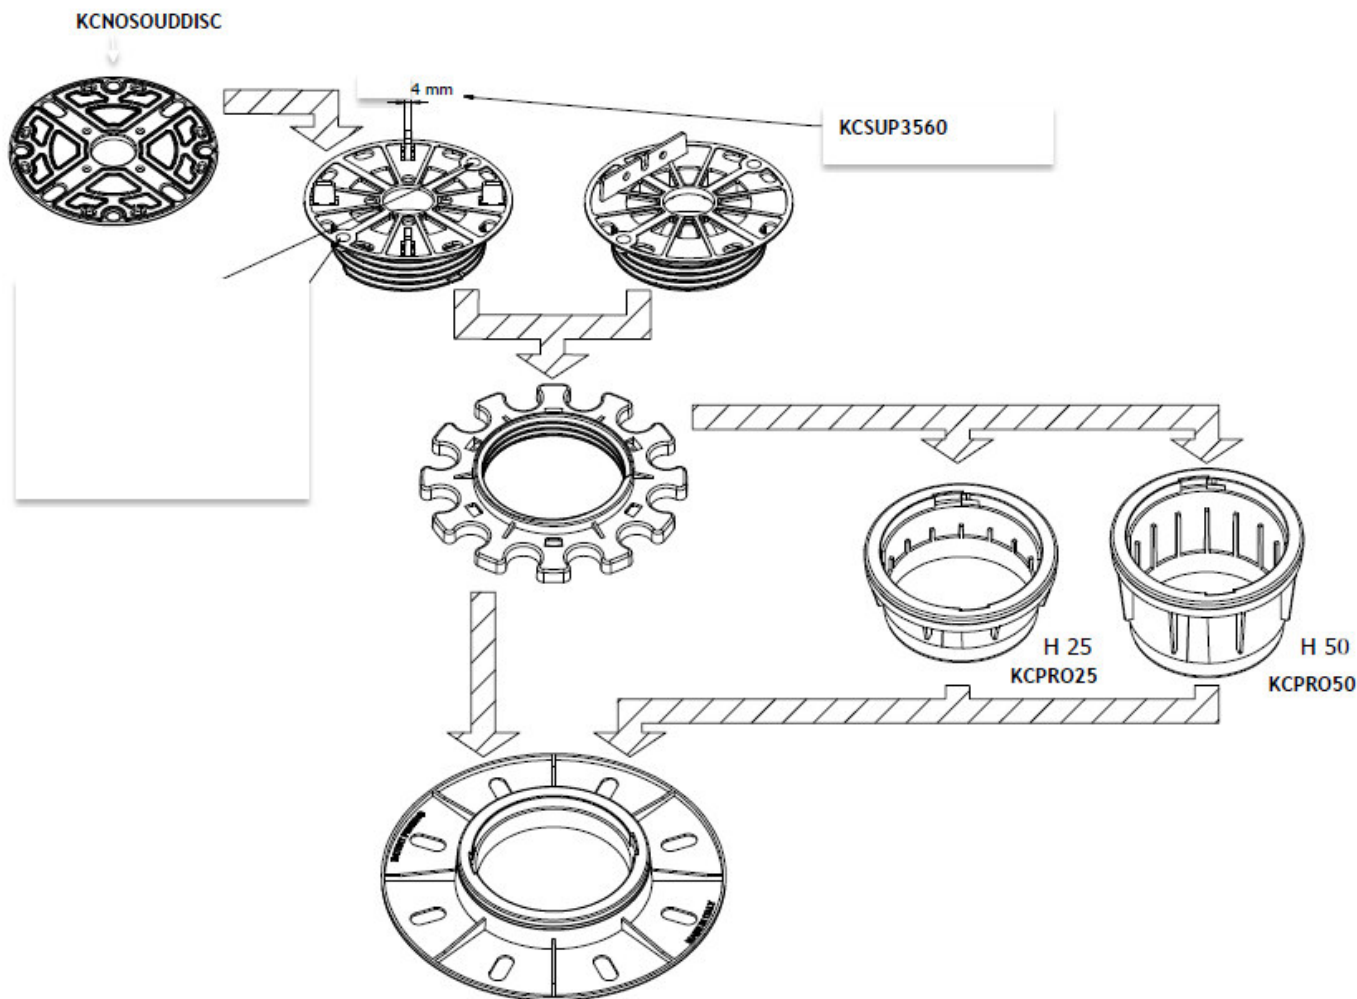

3. DISEGNI - PROVE DI CARICO

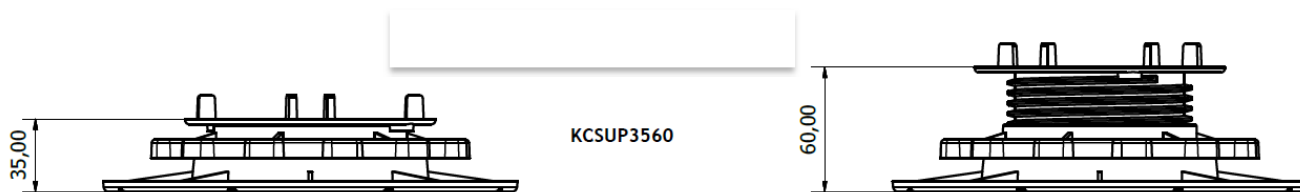

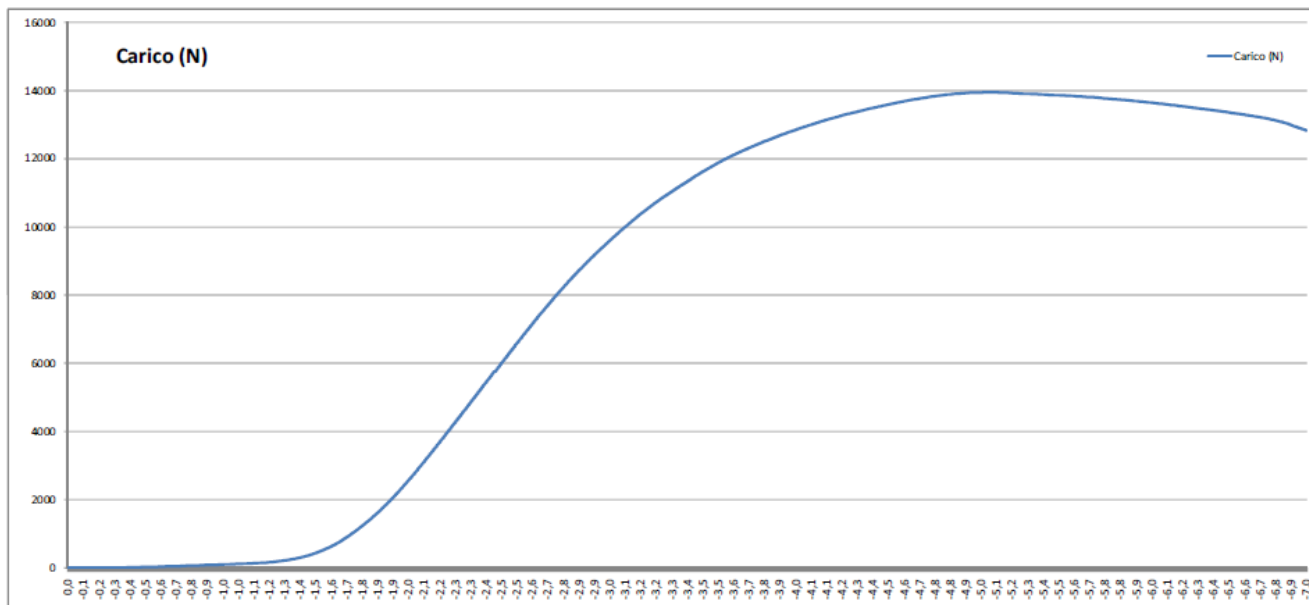

Prova eseguita su Pressa Idraulica

- Cella di carico da 25 kN;
- Numero di filetti in tenuta = 3;
- Asse Y = Carico in N;
- Asse X = Scostamento in mm;
- Carico max = 14 kN;

4. TEST DI CARICO

Codice	Dimensioni	Massimo Carico [N]
KCSUP3560	h = 60 mm	10.409

Per realizzare il test è stato impiegato un diametro del punzone di posa da 150 mm.